
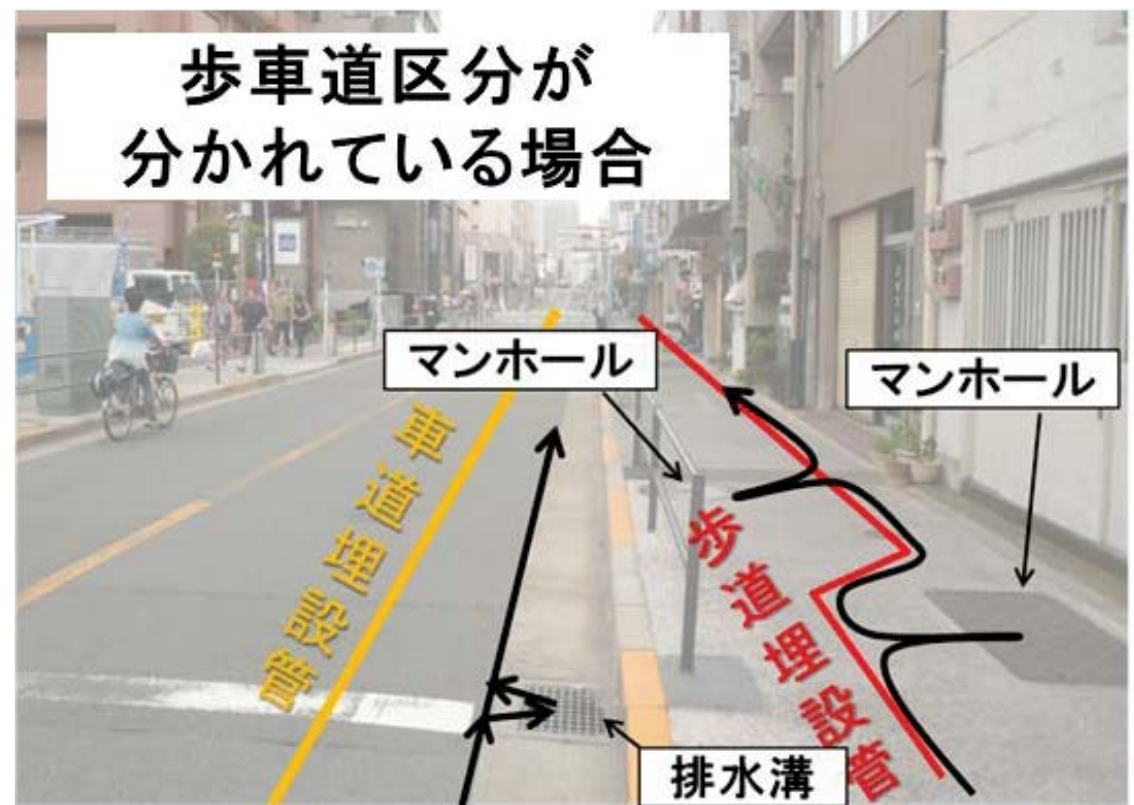


ガスパ漏洩検査イメージについて

別紙1

R2.3.27WGヒアリング 東京都提出
③公益的な事業等における搭乗型移動支援ロボットの活用について

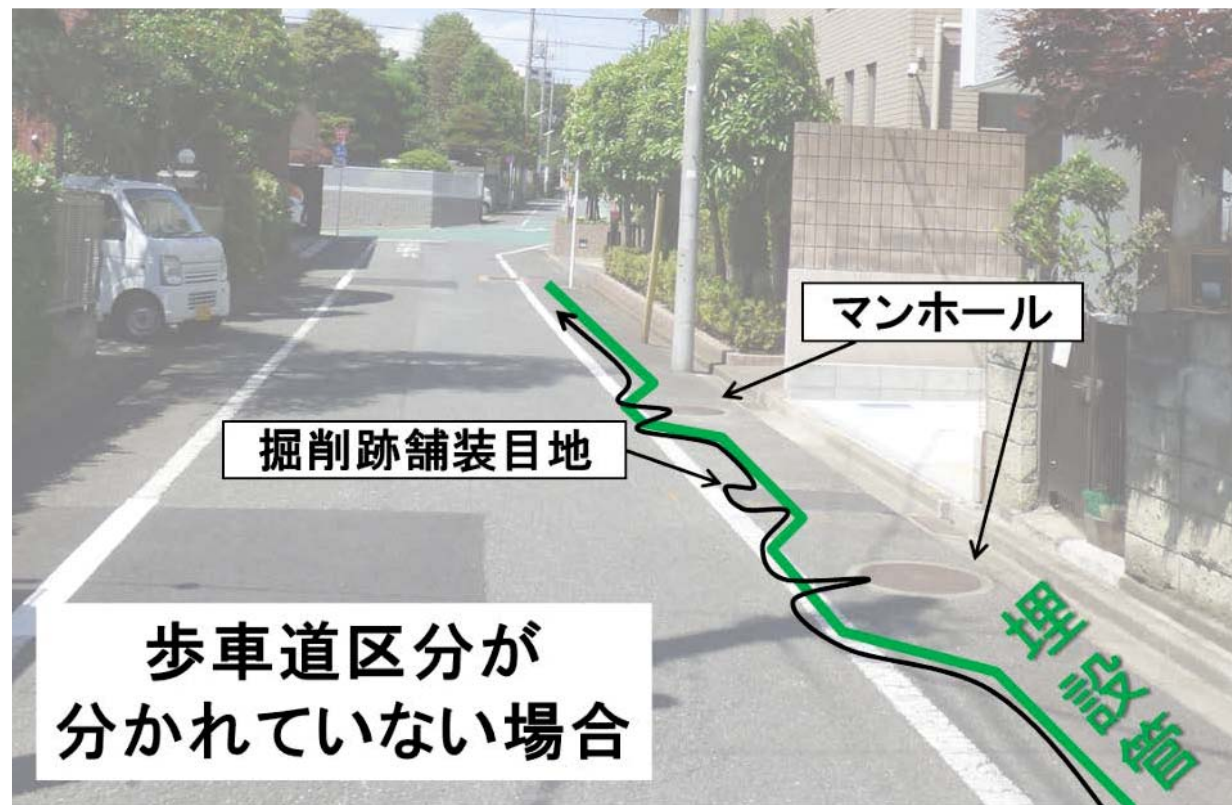

ガスパ埋設位置の上や、漏洩ガスを検知しやすい
「舗装目地」「排水溝」「マンホール等」の上を調査

＜現行＞



- ・二人一組になり、カート式漏えい検査装置を押して検査
- ・保安要員が検査員の近くで周囲の安全状況を確認

ガス検知器を搭載したセグウェイについて

別紙2



概観



カート式ガス検知器を
分解してセグウェイに搭載